


WL120-CNG

Номинальная мощность
генератора природного газа/
биогаза: 120 кВт

Частота напряжения: 400 В/
50 Гц

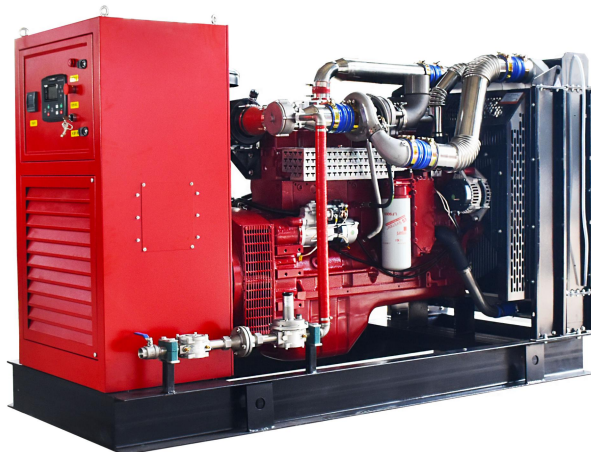

Введение в продукт

Газогенераторная установка серии wl120-cng представляет собой автоматизированную генераторную установку, специально разработанную нашей компанией для природного газа и биогаза с использованием передовых отечественных и зарубежных технологий и объединяющей многолетний рыночный опыт. Этот блок может удовлетворить требования к выработке электроэнергии на полную нагрузку низкоконтрационного биогаза ($CH_4 \geq 30\%$). После нашей строгой модернизации конструкции двигателя и разработки технологии сгорания эта серия генераторов природного газа и биогаза обладает характеристиками высокой эффективности, низкого энергопотребления, простоты обслуживания и высокой надежности для удовлетворения потребностей клиентов.

энергоэффективность

В блоке используется самостоятельно разработанная нашей компанией технология организации сгорания с большим коэффициентом избыточного воздуха и технология цифрового подбора усиления, чтобы гарантировать, что блок достигает бережливого сгорания в полном диапазоне мощности и точно контролирует коэффициент избыточного воздуха $\geq 1,5$. В двигателе используется наша адаптивная технология газового состава, которая может автоматически адаптироваться к природному газу и биогазу различных концентраций и теплотворности, позволяя двигателю достичь быстрого сгорания, равномерной работы каждого цилиндра и повышения эффективности выработки электроэнергии при использовании природного газа и биогаза.

высокая надежность

В агрегате используется стабильный и зрелый двигатель, который был модернизирован с помощью нашей технологии и заменен специально разработанными гильзами цилиндров двигателя, поршнями, клапанами, распредвалами и другими легко изнашиваемыми деталями. Это в целом улучшило высоко

низкие затраты на эксплуатацию и обслуживание

все компоненты блока были проверены строгими имитационными испытаниями и 8000 часов полевого использования на полной нагрузке. Коэффициент расхода масла модернизированного газового двигателя нашей компании значительно снизился, а интервал замены масла составляет ≥ 1000 часов. Все запасные части, разработанные для агрегата, по рыночным ценам, и в сочетании с длительным циклом технического обслуживания агрегата стоимость технического обслуживания значительно снижается.

Безопасность

Блок оснащен высококлассной системой мониторинга и контроля, оснащенной одноцилиндровым контролем температуры, одноцилиндровым контролем температуры выхлопа и одноцилиндровой регулировкой угла зажигания для обеспечения стабильной работы блока в режиме реального времени. Блок оснащен взрывозащищенным клапаном, мониторингом температуры воды и давления масла в режиме реального времени, сигнализацией утечки газа для обеспечения безопасности блока.

генератор переменного тока

Зрелые высококлассные генераторы в комплектующей промышленности блоков обладают преимуществами высокой эффективности выработки электроэнергии, низкого повышения температуры, низкой скорости искажения формы волны, хороших динамических характеристик и стабильной параллельной работы avg. Они обладают первоклассной надежностью и долговечностью и могут удовлетворить потребности различных суровых условий. Требуется.

концепция и цель обслуживания

Наша компания ориентирована на клиента и ориентирована на качество, предоставляя эффективную, высококачественную и быструю техническую поддержку и послепродажное обслуживание для каж

температурную и коррозионную стойкость двигателя, значительно улучшив его надежность.

дого газогенераторного агрегата, приобретенного клиентами.

параметры генераторного агрегата

модель модели WL120-CNG
 номинальная мощность 120 кВт/150 кВа
 номинальная скорость 1500 об/мин
 номинальное напряжение 400 В
 номинальный ток 216А
 частота частоты 50 Гцк
 оэффициент мощности 0. 8 (лаг)
 электрическая эффективность $\geq 39\%$
 шум..... $\leq 75\text{dB}(1\text{m})$
 Режим запуска.....Электронный
 вес..... 1600 кг

параметры двигателя

модель модели 6CT-CNG
 номинальная мощность 135 кВт/1500 р
 номинальная скорость 1500 об/мин
 цилиндр. 6
 модель моделиТип I, четырехтак
 тный, водяное охлаждение
 впускная форма турбо выхлопных газов
 Размер отверстия * ход 114 * 135 ммс
 мещение перемещения 8. 3 лко
 оэффициент сжатия 12:1
 Температура выхлопа (до турбо) $590 \pm 10^\circ\text{C}$
 интерфейс группы газовых клапанов DN. 25
 система управления Управление ECS
 коэффициент потребления нефти
 $\leq 0. 3 \text{ г/кВт}$
 емкость охлаждающей жидкости (включая
 радиатор) 32
 лнефтяная емкость 24 л

параметры генератора

модель моделиFLD274FS
 режим возбуждения бесщеточный
 уровень изоляции (H)

система управления генератором

модуль управленияDSE/ComAp/SmartGen
 регулятор скорости GEC100B
 контроллер зажигания GEC100B
 контроллер афр ЛК 601
 дроссельная заслонка От. 961
 газовая дроссельная заслонка Кз. 45

параметры охлаждения

высокотемпературный объем воды
 $10 \text{ м}^3/\text{ч}$
 Высокотемпературный вход воды ($\pm 2\%$)
 65°C
 Выход воды при высокой температуре ($\pm 2\%$) 78°C
 Объем промежуточного охлаждения (полна
 я нагрузка)..... $464 \text{ м}^3/\text{h}$
 Температура входа промежуточного охлаж
 дения..... $< 120^\circ\text{C}$
 Температура выхода промежуточного охла
 ждения..... $< 45^\circ\text{C}$

Потребление газа (CNG)

Нагрузка100%..... $0.283 \text{ м}^3/\text{кВт.ч}$
 Нагрузка75%..... $0.307 \text{ м}^3/\text{кВт.ч}$
 Нагрузка50%..... $0,326 \text{ м}^3/\text{кВт.ч}$
 Нагрузка25%..... $0,392 \text{ м}^3/\text{кВт.ч}$

условия испытаний

теплоспособность газ.....8400 калорий/кг
 газового состава.....Ch 4 $\geq 92\%$
 температура газа.....от 10 до 30°C
 Влажность газа $< 60\%$
 давление на выходе газового бака....1.5 бар
 Давление на входе газа10 кПа

уровень защиты ип. 23
эффективность, эффективность 93%

обратное давление выхлопа..... < 5 кПа
Высота900м
Абсолютное атмосферное давление98,4 кПа
Температура.....20
Относительная влажность.....≤30%
Примечание: Все данные устройства измеряются в соответствии с выше тестовой среды

Стандартный диапазон поставки:

Нет.	Название детали	единица, единица	Количество	комментарий
1	газовый двигатель	единица, единица	1	включая глушитель и сильфоны
2	генератор переменного тока	единица, единица	1	
3	радиатор, радиатор	единица, единица	1	
4	общественная база	единица, единица	1	
5	шкаф управления генератором	единица, единица	1	содержит модуль управления, систему управления, жгут звеньев
6	группа впускных клапанов	единица, единица	1	содержит понижающий клапан, электромагнитный клапан, огнеразрядитель, фильтр
7	аккумуляторная батарея	единица, единица	1	
8	инструмент, инструмент	единица, единица	1	инструмент для удаления свечи зажигания, инструмент для удаления фильтрующих элементов
9	данные	единица, единица	1	инструкции по использованию и руководства по техническому обслуживанию

Дополнительный диапазон поставки:

Нет.	Название детали	единица, единица	Количество	комментарий
1	контейнерный контейнер	единица, единица	1	
2	акустические панели	единица, единица	1	
3	сигнализация о утечке газа	единица, единица	1	содержит отключение сигнализации о утечке, отключение утечки газа, концентрацию утечки
4	инженерная настройка	единица, единица	1	Контейнеры могут быть настроены в соответствии с требованиями клиента

Стандартные функции управления:





базовая основа Функции:	Переключатель питания, ручной/автоматический запуск, ручной/автоматический останов, ручной/автоматический контроль выключения и открытия и т. Д.
отображение дисплея Функция:	оборот двигателя, давление масла, температура охлаждающей жидкости, уровень охлаждающей жидкости, температура выхлопа, температура цилиндра, время работы единицы, совокупное количество запусков, напряжение батареи, фазовое напряжение, линейное напряжение, ток, частота, фазовая последовательность, активная мощность, реактивная мощность, кажущаяся мощность, коэффициент мощности, накопленная выработка электроэнергии, хранение неисправностей при остановке и т. Д.
защитная защита Функция:	сверхскорость, сверхнапряжение, сверхнапряжение, сверхчастота, сверхток, сверхмощность, низкое давление масла, высокая температура воды, сигнализация о высокой температуре выхлопа, сигнализация о высокой температуре цилиндра, низкое напряжение аккумулятора, сбой зарядки и т. Д.

Стандарты фильтрации газа:

фильтр, фил

фильтр Критерии:	1, сероводород h2s < 200 мг/нм³.
	2, содержание частиц примеси < 30 мг/нм³.
	3, диаметр частиц примеси < 5 мкм.
	4, содержание воды в газе < 20 г/нм³.
	5, Температура газа < 40 °С.
Примечание: фильтрация газа, соответствующая вышеуказанным условиям, может эффективно продлить срок службы генераторного агрегата.	

Параметры размера генератора:

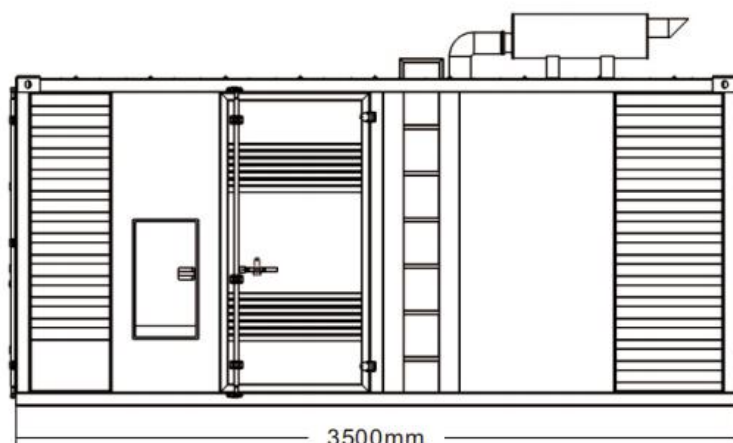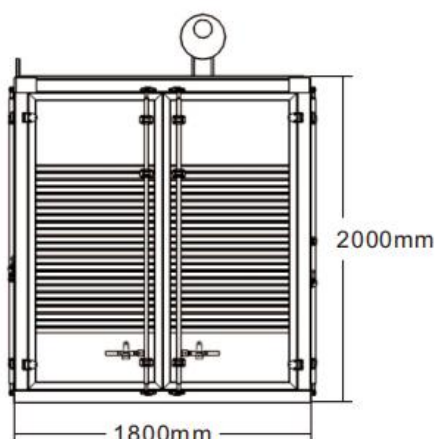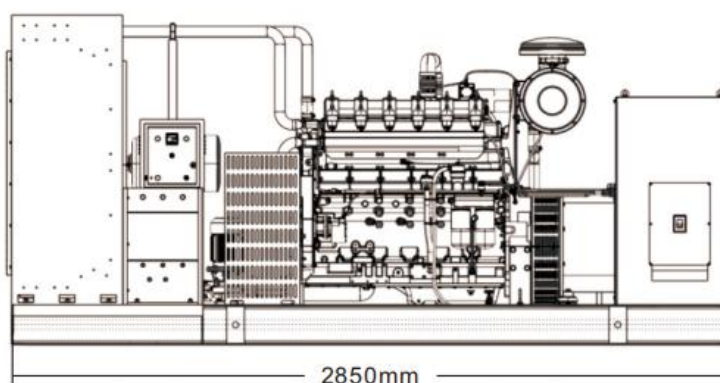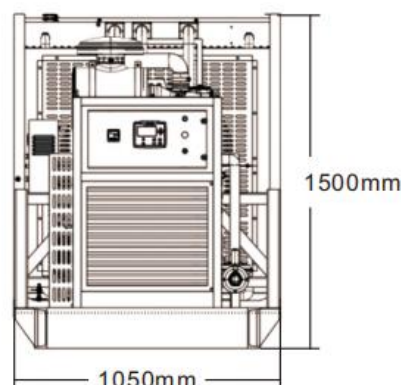

Меры предосторожности при использовании:

- 1、 Генератор не заземлен при выходе с завода и должен быть надлежащим образом заземлен в соответствии с правилами площадки.
- 2、 установка должна быть размещена в месте, обеспечивающем тщательную вентиляцию. закрытые мастерские должны быть оснащены системой принудительной вентиляции.
- 3、 Рекомендуется использовать фланцы для соединения газопроводов и строго проверять их после завершения строительства, чтобы убедиться, что нет утечки.
- 4、 Необходимо использовать специальное моторное масло для газогенераторов, а охлаждающая жидкость должна использовать антифриз с температурой замерзания ниже минимальной местной температуры окружающей среды.
- 5、 пожалуйста, не модифицируйте устройство без разрешения. При необходимости, пожалуйста, своевременно свяжитесь с производителем.